


Customer		Bender Benelux BV		scale	
No.	Revision	Date	by	Medics Limscanning system	
		17-05-06	RB	Medics Isolation monitor and scanning system AB comm met MK24.30 meldpaneel en kleurcodering	
				0605033-RB	
				NED ziekenhuis compleet_pajivan2.dwg	
				Pag. 1 of 2	

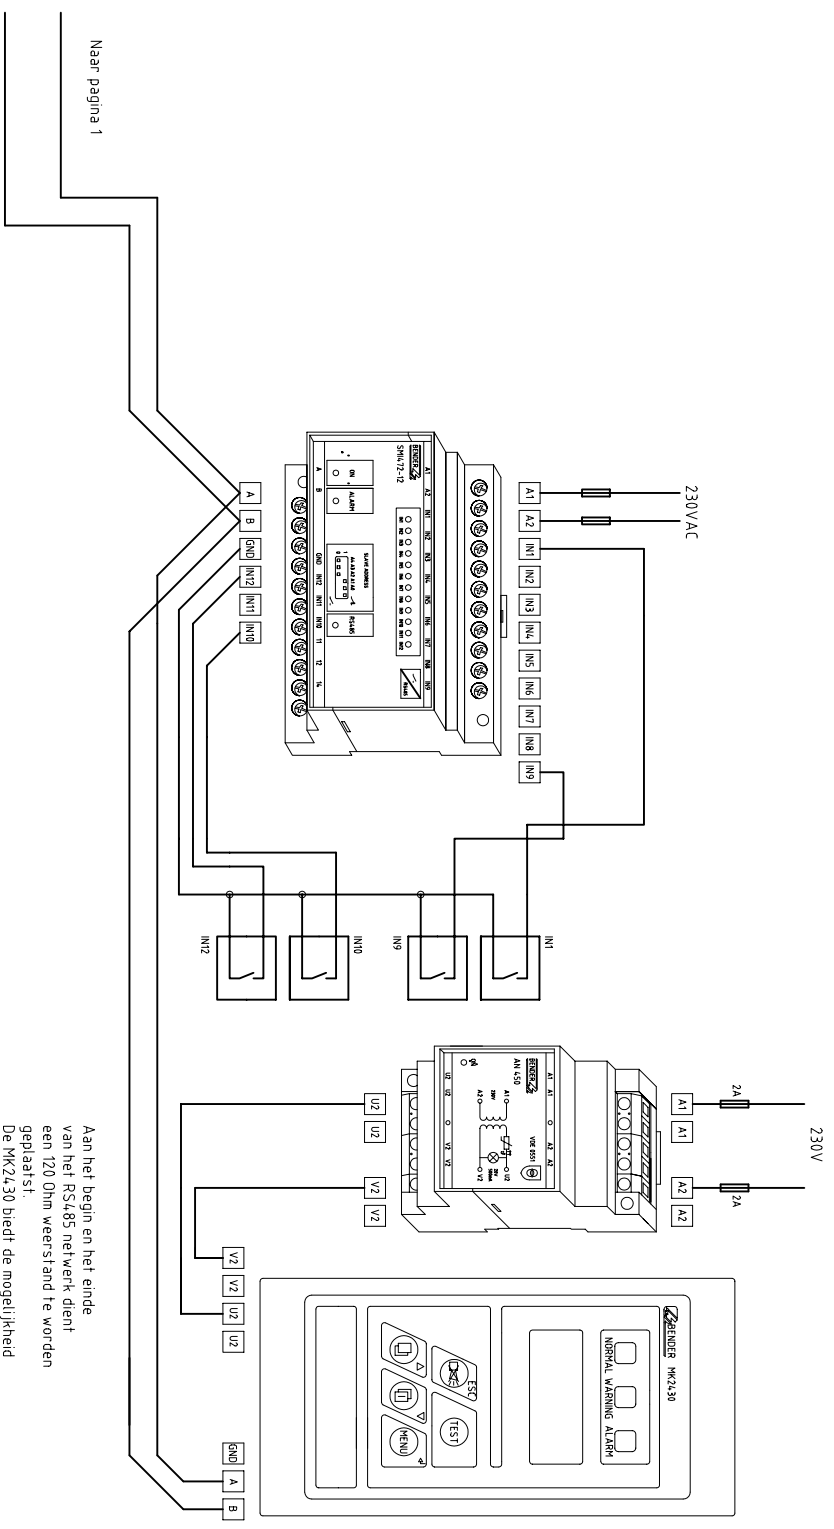

Naar pagina 1

Aan het begin en het einde van het RS485 netwerk dient een 120 Ohm weerstand te worden geplaatst.
De MK2430 biedt de mogelijkheid een 1200hm weerstand via een dipswitch in te schakelen.

Customer		Bender		scale	
Benelux BV		Medics		Limscanning system	
Name		RB		Medics	
Date		17-05-06		Isolation monitor and scanning system AB comm	
drawn		chkd		met MK2430 meldpaneel en kleurcodering	
Std					
No.		Revision		Date	
by		Date		by	
0605033-RB		NED ziekenhuis compleet_pag2van2.dwg		Pag. 2 of 2	