


AAN HET BEGIN EN HET EINDE VAN IEDER  
BMS COMMUNICATIE NETWERK MOET EEN  
120 OHM WEERSTAND WORDEN  
GEPLAATST.

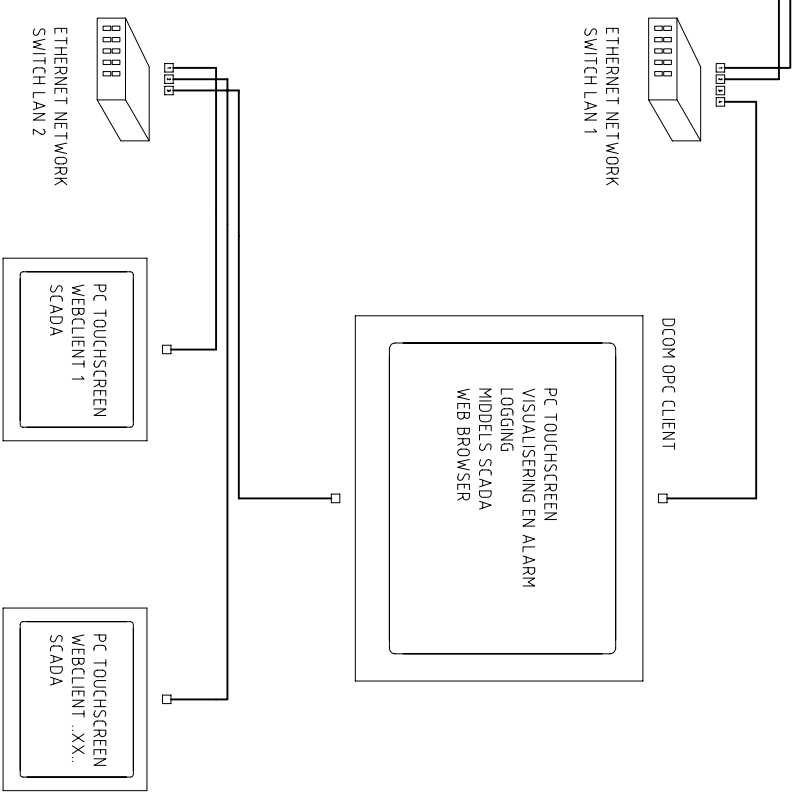

|            |          |           |    |  |  |
|------------|----------|-----------|----|--|--|
| Customer   |          | Bender    |    | scale                                      |  |
| Benelux BV |          | Bender BV |    | Visualisatie<br>compleet systeem FTC470XET |  |
| No.        | Revision | Date      | by | 0609532-RB                                 |  |
|            |          |           |    | Pag. 1 of 1                                |  |
|            |          |           |    | Visualisatie configuratie 2.dwg            |  |
|            |          |           |    | drawn 17-01-06 RB                          |  |
|            |          |           |    | chkd                                       |  |
|            |          |           |    | std  |  |
|            |          |           |    |  |  |